



Críteris per determinar la zonificació d'un receptor sensible quan es realitza una avaluació segons Annex 3.

Quan es realitza una avaluació dels nivells sonors a un receptor sensible (habitatge) d'acord amb l'annex 3 de la Llei 16/2002, modificada pel Decret 176/2009, de 10 de novembre, és necessari identificar en quina zona de sensibilitat acústica es troba ubicat. Aquesta zonificació s'estableix en el mapa de capacitat acústica.


El mapa de capacitat acústica es troba a l'ajuntament del municipi corresponent, ja que és aquest qui l'elabora, l'aprova i l'ha de posar a disposició de la població perquè es pugui consultar, a través de la pàgina web o d'altres mitjans.

D'acord amb la Llei, tots els municipis de Catalunya des de l'any 2005 han de tenir el mapa de capacitat acústica aprovat. Arran de l'entrada en vigor del Decret 176/2009, s'ha d'adequar el mapa de capacitat acústica als usos del sòl.

Alhora de consultar els mapes als ajuntaments es poden trobar les casuístiques següents:

- 1- El municipi té mapa de capacitat acústica aprovat i adequat al Decret 176/2009.
- 2- El municipi té mapa de capacitat acústica aprovat segons la Llei 16/2002, però no adequat al Decret 176/2009.
- 3- El municipi té mapa de capacitat acústica fet segons Llei 16/2002 o Decret 176/2009, però encara no està aprovat.
- 4- El municipi no té mapa de capacitat acústica.

A continuació s'adjunta un quadre resum amb les possibles opcions que es poden donar en un municipi:

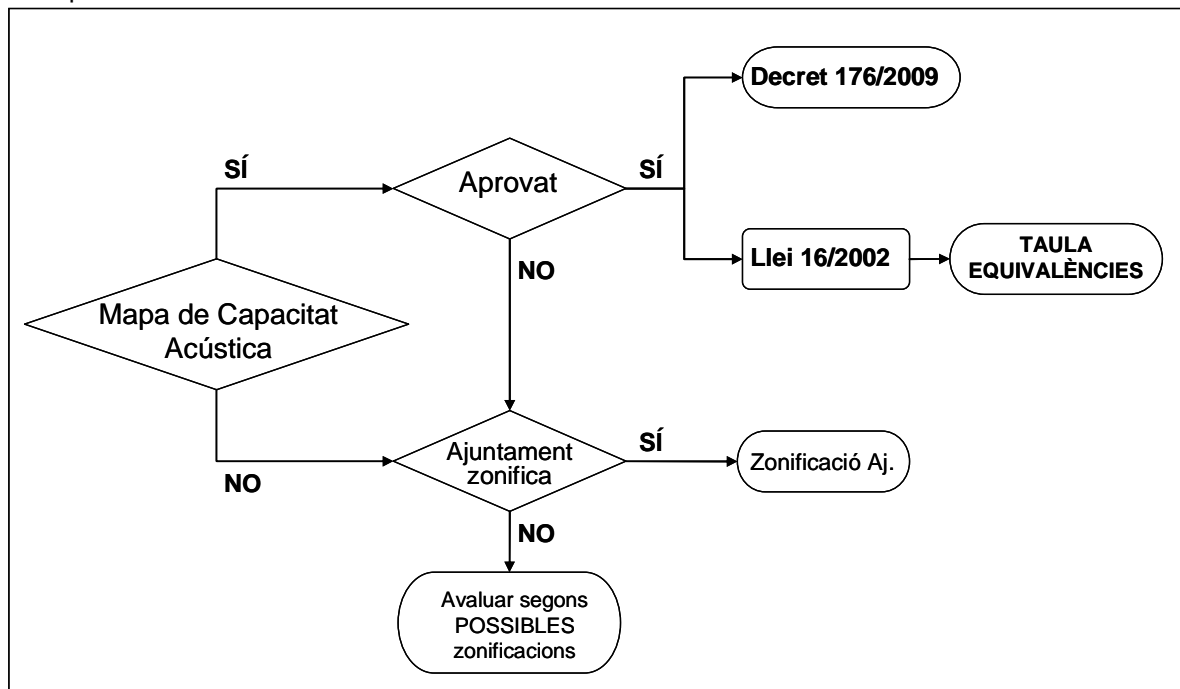



CAS 1: Municipi amb mapa de capacitat acústica aprovat i adequat al Decret 176/2009.

Si el municipi té mapa de capacitat acústica aprovat i adequat al Decret 176/2009, s'aplica la zonificació que es determini en el mapa.

CAS 2: Municipi amb mapa de capacitat acústica aprovat segons la Llei 16/2002 i no adequat al Decret 176/2009.

Si el municipi té mapa de capacitat acústica aprovat segons la Llei 16/2002, però no es troba adequat al Decret 176/2009, s'aplica la zonificació que es determina a la taula d'equivalències següent:

Taula 1: Taula d'equivalències del mapa de capacitat acústica aprovat segons la Llei 16/2002 al Decret 176/2009, quan es realitza una avaluació amb annex 3.

Zonificació segons Llei 16/2002	Equivalència segons Decret 176/2009						
Zona de sensibilitat acústica alta, A	A2*	A3**	A4				
Zona de sensibilitat acústica moderada, B				B1	B2***	B3	
Zona de sensibilitat acústica baixa, C				B1	B2***	B3	C2****

***Només** en el cas que es mesuri a un receptor sensible que compleixi amb els requisits d'un A2 (predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural), com centres docents, hospitals,...

****Només** en el cas que es mesuri a un receptor sensible que compleixi amb els requisits d'un A3 (habitatges situats en medi rural): estar habitats de manera permanent, estar aïllats i no formar part d'un nucli de població, ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística.

*****Només** en el cas que es mesuri a un receptor sensible que compleixi amb els requisits d'un B2 (àrees amb predomini de sòl d'ús terciari), com oficines, activitats comercials, restauració, allotjament,...

******Només** en el cas que es mesuri a un receptor sensible que compleixi amb els requisits d'un C2 (àrees amb predomini de sòl d'ús industrial), com oficines dins d'un polígon industrial.

Els criteris de zonificació es defineixen segons la disposició final primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny.

CAS 3: Municipi amb mapa de capacitat acústica fet, però no aprovat.

Si el municipi té mapa de capacitat acústica realitzat segons la Llei 16/2002 o adequat al Decret 176/2009, es pot sol·licitar a l'ajuntament la zonificació prevista. En cas que l'ajuntament no la faciliti, actuar segons cas 4.

CAS 4: Municipi sense mapa de capacitat acústica.

Si el municipi no té mapa de capacitat acústica, l'avaluació es realitza segons les POSSIBLES zonificacions.

Per exemple, en cas que el receptor sensible sigui un habitatge, les zonificacions possibles seran A3**, A4, B1 o B3.